

NOTES:

1. The thickness of the walls:
 - External load-bearing construction:
- b) The walls of the garage:
 - 28cm (filigree) 6 + 16 + 6
3. Precast be installed in accordance with the instructions technological manufacturer
4. Drawings considered together with the project architect. and industry.
5. The construction of a reinforced concrete carried out in accordance with design and standards
6. Punctures by. Fig. industry
7. The diameter of the rod. specified in [mm], spacing and length. in [cm]
8. Luz mounting castles:
 - b) 0,5cm-on connection walls "filigree" (vertical fugue)
9. After mounting pillars nr S-2 on the pleace, in pleace of Rd24, screw the threaded rod L=600mm to the plantings beam B-1.2
10. After mounting stairs running B1.0 in the pleace of holes, paste bars in the foundations L=400mm by det. A,
11. Support of stairs:
 - CI - elastomerics pads (horizontal) bi-Trapezoidal CALENBERG INGENIEURE adopted pads thickness 10mm and width 50mm.
- The lenghts of the elastomeric pad is equal to the width of the run -50mm.
12. Walls and Pillars put on pads leveling and mortar approx. 1cm
14. Slab thickness: 24cm
15. Pillars S-1, S-2, S-3
16. Reinforced concrete beam:
 - a) 35x55cm - complex with ceiling
 - B-1.0; B-1.1; B-1.2; B-1.4; B-1.5; B-1.6
 - b) 28x50cm - complex with ceiling
 - B-1.3;
17. Robusta pipe of the preforms after their planting pour grout np. Ceresit CX15 or an equivalent

UWAGI:

1. Grubość ścian:
 - konstrukcyjnych nośnych zewnętrznych:
- b) ściany garażu:
 - 28cm (filigran) 6+16+6
3. Prefabrykaty należy montować zgodnie z instrukcją technologiczną producenta,
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami architekt. i branżowymi.
5. Konstrukcję żelbetową wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002, PN-B-03263:2000.
6. Przebiecia wg. rys. branżowych
7. Średnicę pr. podano w [mm], rozstawy i dł. w [cm],
8. Luz montażowy na zamkach
 - b) 0,5cm-przy połączeniu ścian "filigran" (fuga pionowa)
9. Po zmontowaniu słupów nr S-2 na miejscu, w miejscu występowania mufy gwintowanej Rd24, wkręcić pręt gwintowany L=600mm do nasadzenia belki B-1.2
10. Po zmontowaniu biegu schodowego B 1.0 w miejscach występowania otworów w fundament wkleić pręty L=400mm wg. det. A.
11. Podparcie biegów schodowych:
 - CI - podkładki elastomerowe (poziome) bi-Trapezowe CALENBERG INGENIEURE przyjęto podkładki gr.10mm i szerokości bE=50mm.
- Długość podkładki równa jest szerokości biegu -50mm. Należy zabezpieczyć również szczeliny pionowe między spocznikiem a biegiem (np. wkładką z wełny mineralnej).
12. Ściany i słupy stawiać na podkładkach niwelacyjnych i zaprawie ok. 1cm
14. Grubość stropu: 24cm
15. Słupy S-1, S-2, S-3
16. Belka żelbetowa:
 - a) 35x55cm - zespolona ze stropem
 - B-1.0; B-1.1; B-1.2; B-1.4; B-1.5; B-1.6
 - b) 28x50cm - zespolona ze stropem
 - B-1.3;
17. Rury robusta w prefabrykatkach po ich osadzeniu zalać zaprawą np. Ceresit CX15 lub inną równoważną

Revision	-	
Revision	-	
Revision	-	
Revision	-	

INWESTOR Investor	PARTNER ENTREPRENAD I SVERIGE AB Ryttarevagen 10 302 62 HALMSTAD SE 556402475901
----------------------	--

TYTUŁ PROJEKTU Project Title	Vidals Fastigheter AB Tillbyggnad - 2016 KONDENSATORN 9 Kungälv's kommun FÖRFÖRLGNINGSUNDERLAG
---------------------------------	--

ZAKŁAD PREFABRYKACJI Prefabrication factory	
--	--

BIURO PROJEKTÓW (Office projects)	Tomasz Gromala Chojnów, ul. Paderewskiego 16c/10 tel. 0 692 465 960 tomdom@tomdom.net tomdom_tg@wp.pl
-----------------------------------	---


PROJEKOWAŁ (Designed)	mgr inż. Czarek Ciesielski	
	inż. Bohdan Jabłoński	409/73/Kt
	mgr inż. Tomasz Gromala	

IMIĘ I NAZWISKO Names	NR UPRAWNIEŃ Licence Number	PODPIS Signature
--------------------------	--------------------------------	---------------------

FAZA Purpose	PROJEKT WYKONAWCZY (executive project)
-----------------	--

BRANŻA Trade	KONSTRUKCJE (construction)
-----------------	----------------------------

TREŚĆ RYSUNKU (Content of the drawing)
OPIS DO SCHEMATU MONTAŻU PREFABRYKATÓW - ściany, strop, schody, słupy DESCRIPTION OF THE INSTALLATIONS ELEMENTS OF PRECAST - Walls, Ceiling, Stairs, Bems

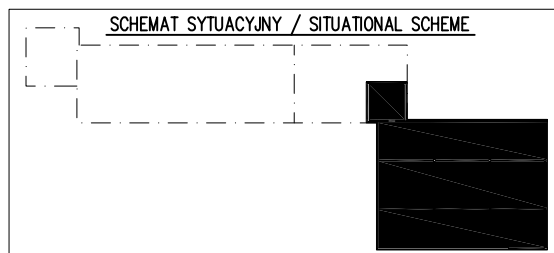

wierzch płyty stanu surowego (raw state top plate)
spód płyty stanu surowego (raw state bottom plate)

BETON (CONCRETE): STAL (SEEL): # - A-IIIIN (RB500W),
B45 (C35/C45), Ø- A-I (S13SY-b),

otulina zbr. (concrete cover.): 2,5cm

DATA Date	10.2016	SKALA Scale	1:100
BUDYNEK Building	FAZA Purpose	NUMER RYSUNKU DRAWING NO.	REWIZJA Revision
Gr	P.W.	K-1.3	0